9651-7995-1509-3630

시험성적서

COPY 복사본

1. 성 적 서 번 호 : CT26-086056K
2. 의 뢰 자
   - ○ 업 체 명 : (주)삼표시멘트삼척공장
   - ○ 주 소 : 강원특별자치도 삼척시 동양길 20 (사직동)
3. 시험기간 : 2026년 09월 29일 ~ 2026년 11월 05일
4. 시험성적서의 용도 : 거래처 제출
5. 시 료 명 : 고로 슬래그 시멘트[2종]
6. 시험방법
   (1) KS L 5110:2021
   (2) KS L 5210:2017

NOT COPY KCL

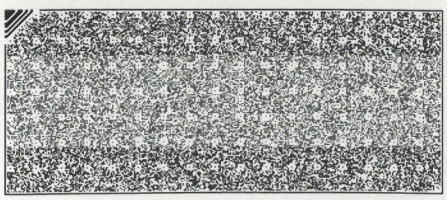
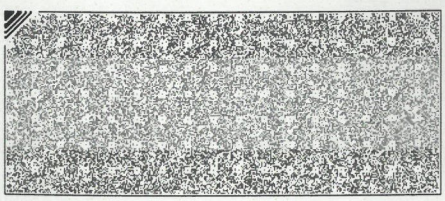
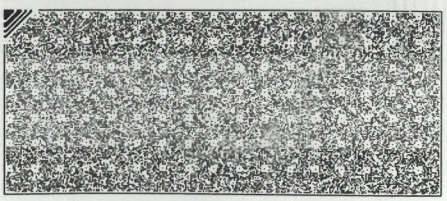
확인	작성자 성 명	최윤상	기술책임자 성 명	변경일

비고 :
1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2026년 11월 05일

한국건설생활환경시험연구원장

결과문의 : 24341 강원도 춘천시 강원대학길 1 강원대학교 첨단건설기술연구소 301호 ☎ (031)8089-5005

시험성적서

성적서번호 : CT26-086056K

7. 시험결과

1) 고로 슬래그 시멘트[2종]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
밀도	Mg/㎥	(1)	3.04	(20±2) ℃, (65±10) % R.H.	A
분말도	㎠/g	(2)	4 010		
안정도(르샤틀리에)	mm	(2)	0.5		
응결시간(초결)	분	(2)	240		
응결시간(종결)	시:분	(2)	6:40		
압축강도(3일)	MPa	(2)	24.5		
압축강도(7일)	MPa	(2)	32.5		
압축강도(28일)	MPa	(2)	53.3		
강열감량	%	(2)	1.9	-	
MgO	%	(2)	2.1		
SO_3	%	(2)	2.8		

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

—— 끝 ——

COPY 트시트 KCL 트시트 COPY 트시트 COPY