9918-4581-9632-6938

# 시험성적서

COPY 복사본

1. 성 적 서 번 호 : CT26-086057K
2. 의 뢰 자
   - ○ 업 체 명 : (주)삼표시멘트삼척공장
   - ○ 주 소 : 강원특별자치도 삼척시 동양길 20 (사직동)
3. 시험기간 : 2026년 09월 29일 ~ 2026년 11월 05일
4. 시험성적서의 용도 : 거래처 제출
5. 시 료 명 : 고로 슬래그 시멘트[3종]
6. 시험방법
   (1) KS L 5110:2021
   (2) KS L 5210:2017

KCL

| 확인 | 작성자 성 명 | 이규선 | 이규선 | 기술책임자 성 명 | 변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|

비고 :
1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.




2026년 11월 05일

한국건설생활환경시험연구원장

결과문의 : 24341 강원도 춘천시 강원대학길 1 강원대학교 첨단건설기술연구소 301호 ☎ (031)8089-5005



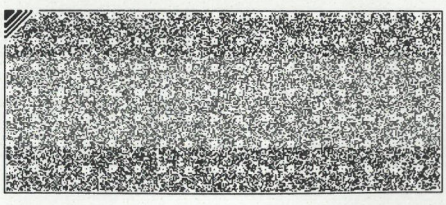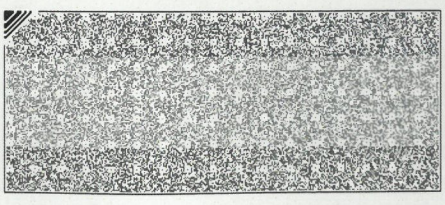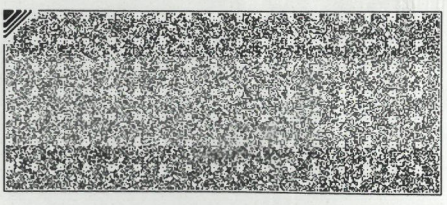

# 시험성적서

COPY 불사본

성적서번호 : CT26-086057K

## 7. 시험결과

1) 고로 슬래그 시멘트[3종]

| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밀도 | Mg/㎥ | (1) | 3.02 | (20±2) ℃, (65±10) % R.H. | A |
| 분말도 | ㎠/g | (2) | 4 100 | | |
| 안정도(르샤틀리에) | ㎜ | (2) | 0.5 | | |
| 응결시간(초결) | 분 | (2) | 275 | | |
| 응결시간(종결) | 시:분 | (2) | 7:10 | | |
| 압축강도(3일) | MPa | (2) | 16.5 | | |
| 압축강도(7일) | MPa | (2) | 24.5 | | |
| 압축강도(28일) | MPa | (2) | 46.3 | | |
| 강열감량 | % | (2) | 1.0 | - | |
| MgO | % | (2) | 2.3 | | |
| $SO_3$ | % | (2) | 2.4 | | |

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

---- 끝 ----

KCL 불사본 COPY